


NOTE  
 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
 ALL RESISTORS IN OHMS 1/4W(J)  
 ALL CAPACITORS IN  $\mu$ F 50WV(J)  
 POWER TRANSFORMER IS DIFFERENT  
 ACCORDING TO AREA

WARNING:  $\Delta$  INDICATES SAFETY CRITICAL COMPONENTS. FOR CONTINUED SAFETY,  
 REPLACE SAFETY CRITICAL COMPONENTS ONLY WITH MANUFACTURER'S  
 RECOMMENDED PARTS.  
 AVERTISSEMENT:  $\Delta$  IL INDIQUE LES COMPOSANTS CRITIQUES DE SURETE. POUR  
 MAINTENIR LE DEGRE DE SECURITE DE L'APPAREIL NE REMPLACER LES  
 COMPOSANTS DONT LE FONCTIONNEMENT EST CRITIQUE POUR LA SECURITE  
 QUE PAR DES PIECES RECOMMANDEES PAR LE FABRICANT.

AT-K110  
 SCHEMATIC DIAGRAM  
 No. 1622439A

AKA7

AT-K110

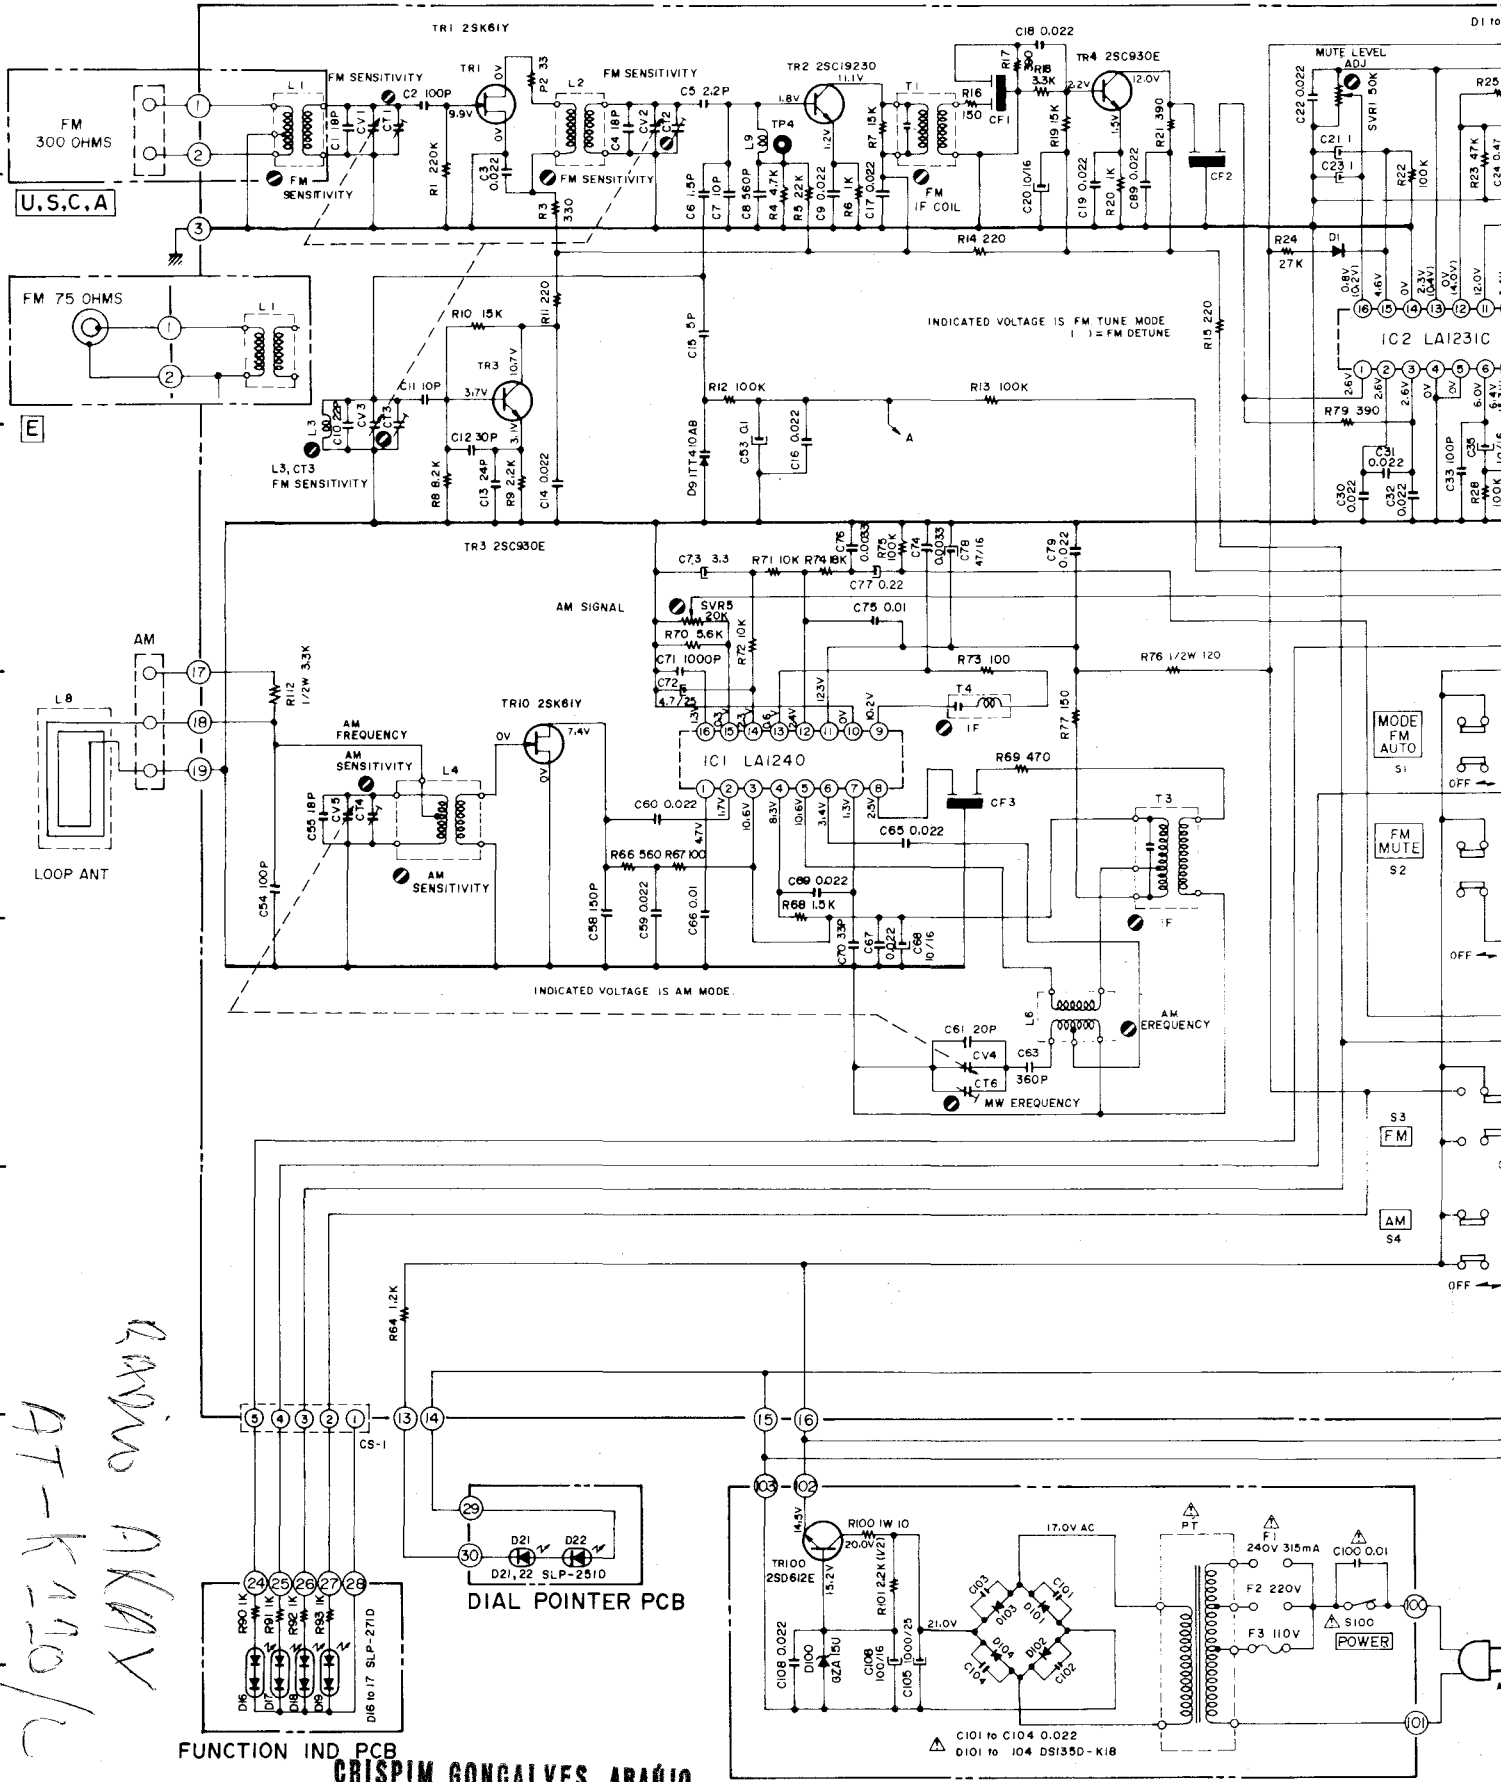

FUNCTION IND PCB

CRISPIM GONÇALVES ARAÚJO

= REPARAÇÕES =

Rua da Abadia, 12-1.º

— TELEF. 942631 —

4990 PONTE DE LIMA



POWER PCB